

CASTELNAUDARY
LAURAGAIS
AUDOIS

T.M.A
ANTUNES Jean-Claude
39 Ancienne 113 - 11400 St Martin Lalande
☎ 07.83.23.27.71
Siret: 880 099 452 000 18



Entreprise : T.M.A
Adresse : 39 ANCIENNE 113
Tél / Fax : 11400 ST martin lalande
Portable : 07-83-23-27-71
Mail : tmanunes.fils@gmail.com
Interlocuteur : ANTUNES JEAN CLAUDE

A RENSEIGNER
PAR
L'ENTREPRISE
AYANT REALISE
LES TRAVAUX

COMMUNE DE ST Michel de lances 11410

DOSSIER DE RECOLEMENT
DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. ALANN DENAIS
Adresse : le pech 11410 ST michel de lances

FILIERE INSTALLEE

FOSSE Toutes eaux de 3000 litres avec prefiltre
intégrée suivi d'un épandage de 15mP x 0,80 12m²
FOSSE MONOBLOCK-3000L-D 800 5 EH

Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE, SUIVI D'UN FILTRE A SABLE
VERTICAL DRAINE DE 25 M²

Dossier à adresser à :
SPANC - CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX



A 017

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire
-

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :
 - Fosse toutes eaux : Volume : 3 M³
 - Type de matériau filtrant : Laine de Roche
- Traitement :
 - Type de traitement : laine de roche

Si Tranchées d'infiltration : Nbre : 1
MI : 15 ml
Total MI :

Si Filtre à sable Vertical : Longueur :
Largeur :
Hauteur :

Autres :
.....
.....
.....

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément : 2017-002
- Dénomination commerciale : BioBlock monoblock
- Capacité maximale de traitement : 5 EH
- Fonctionne par intermittence : oui ☐ non ☐
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☐ non ☒

Filtre planté :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Nombre de bassins :
- Profondeur :
- Surface totale :

Caractéristique des différents regards du filtre

.....
.....
.....
.....

Rejet


- Par infiltration : oui ☒ non ☐
- Direct : oui ☐ non ☐ Si oui,
 - au fossé oui ☐ non ☐
 - autre oui ☐ non ☐ Préciser

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception


- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
- Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
- Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépotage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la délivrance du certificat de conformité.


Le service SPANC

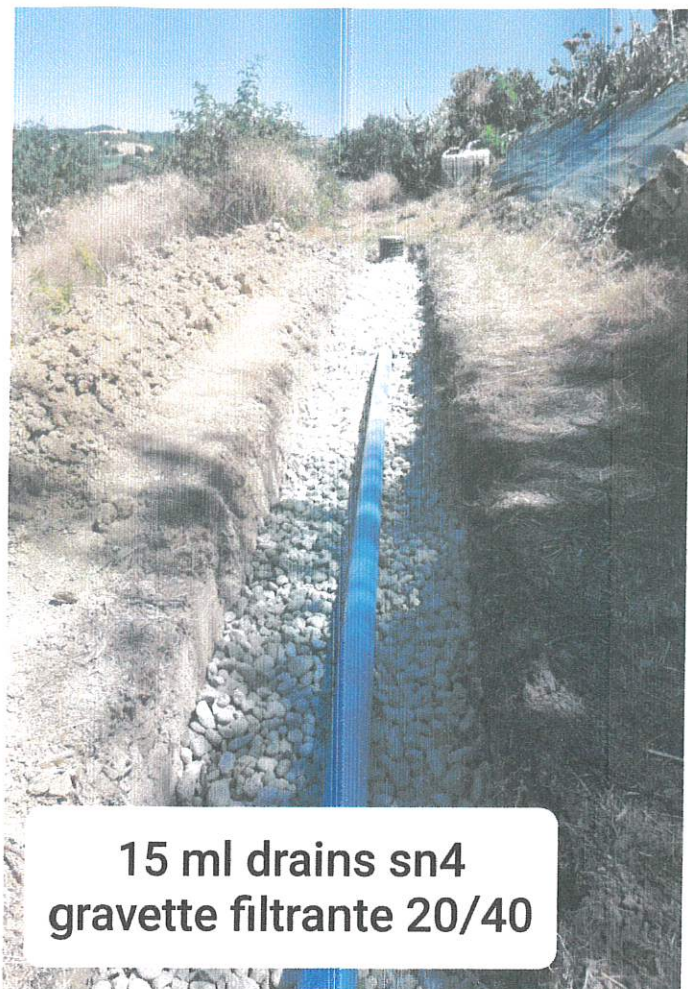

**15 ml drains sn4
gravette filtrante 20/40**

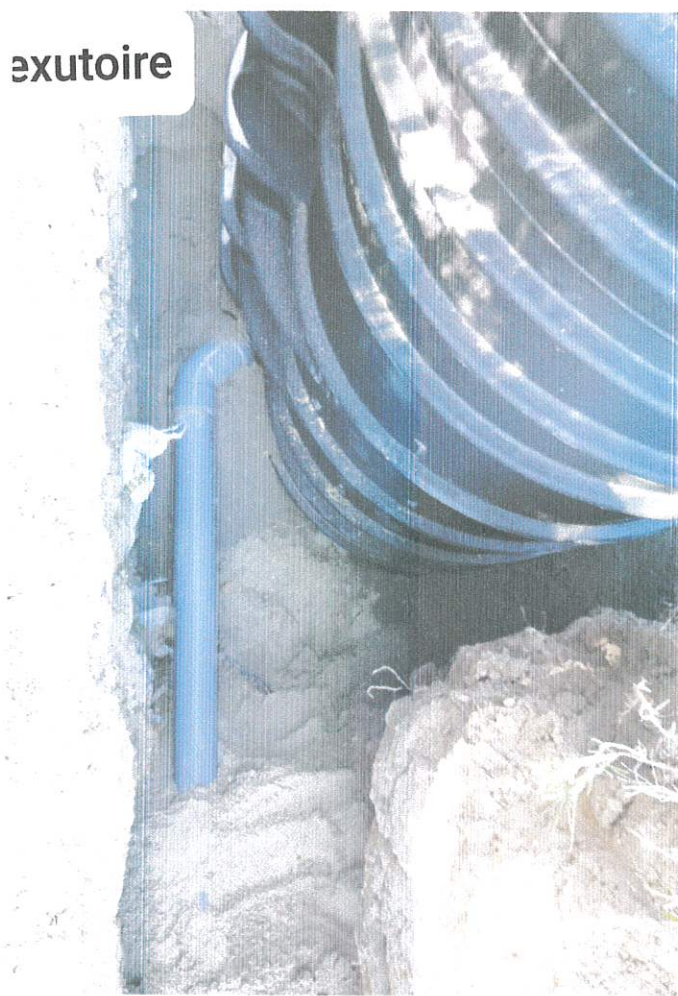

exutoire

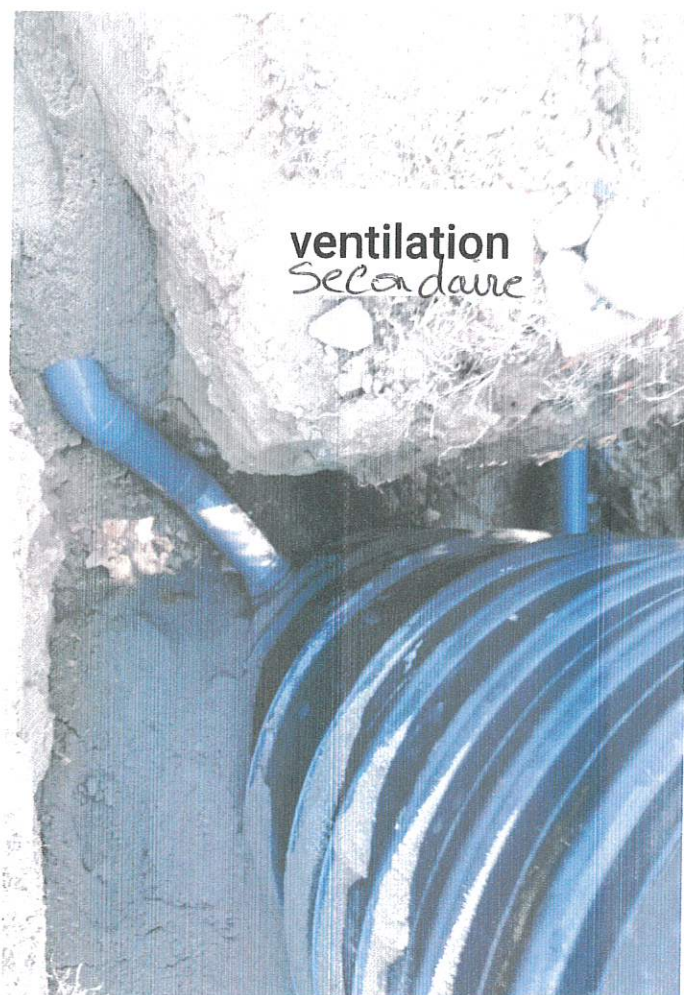

**ventilation
Secondaire**



regard repartition

