

Projet SCI LIVECO



Réseau Eaux Usées

MAITRE D'OUVRAGE

Sci LIVECO

DOMAINE DE RIGOU

11400 LASBORDES



MAITRE D'OEUVRE

Ent. Chaurienne de Bâtiment

Z.I. d' En Tourre III

Avenue Jean Fourastié
11492 CASTELNAUDARY CEDEX





04/68/23/30/05



04/68/23/37/44



saecb@wanadoo.fr

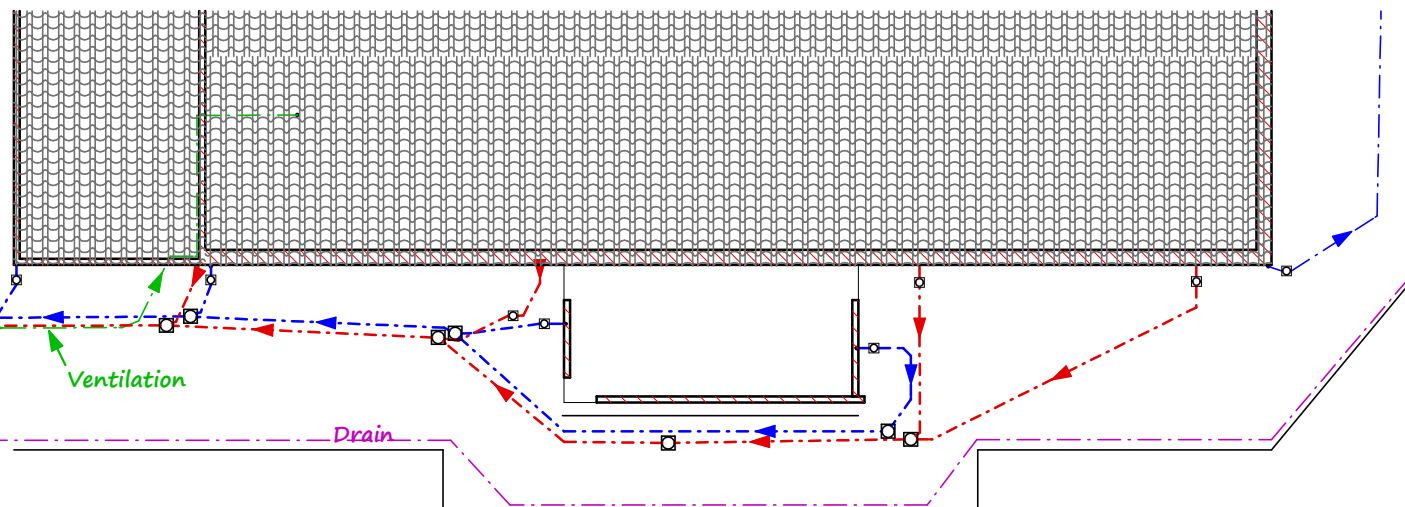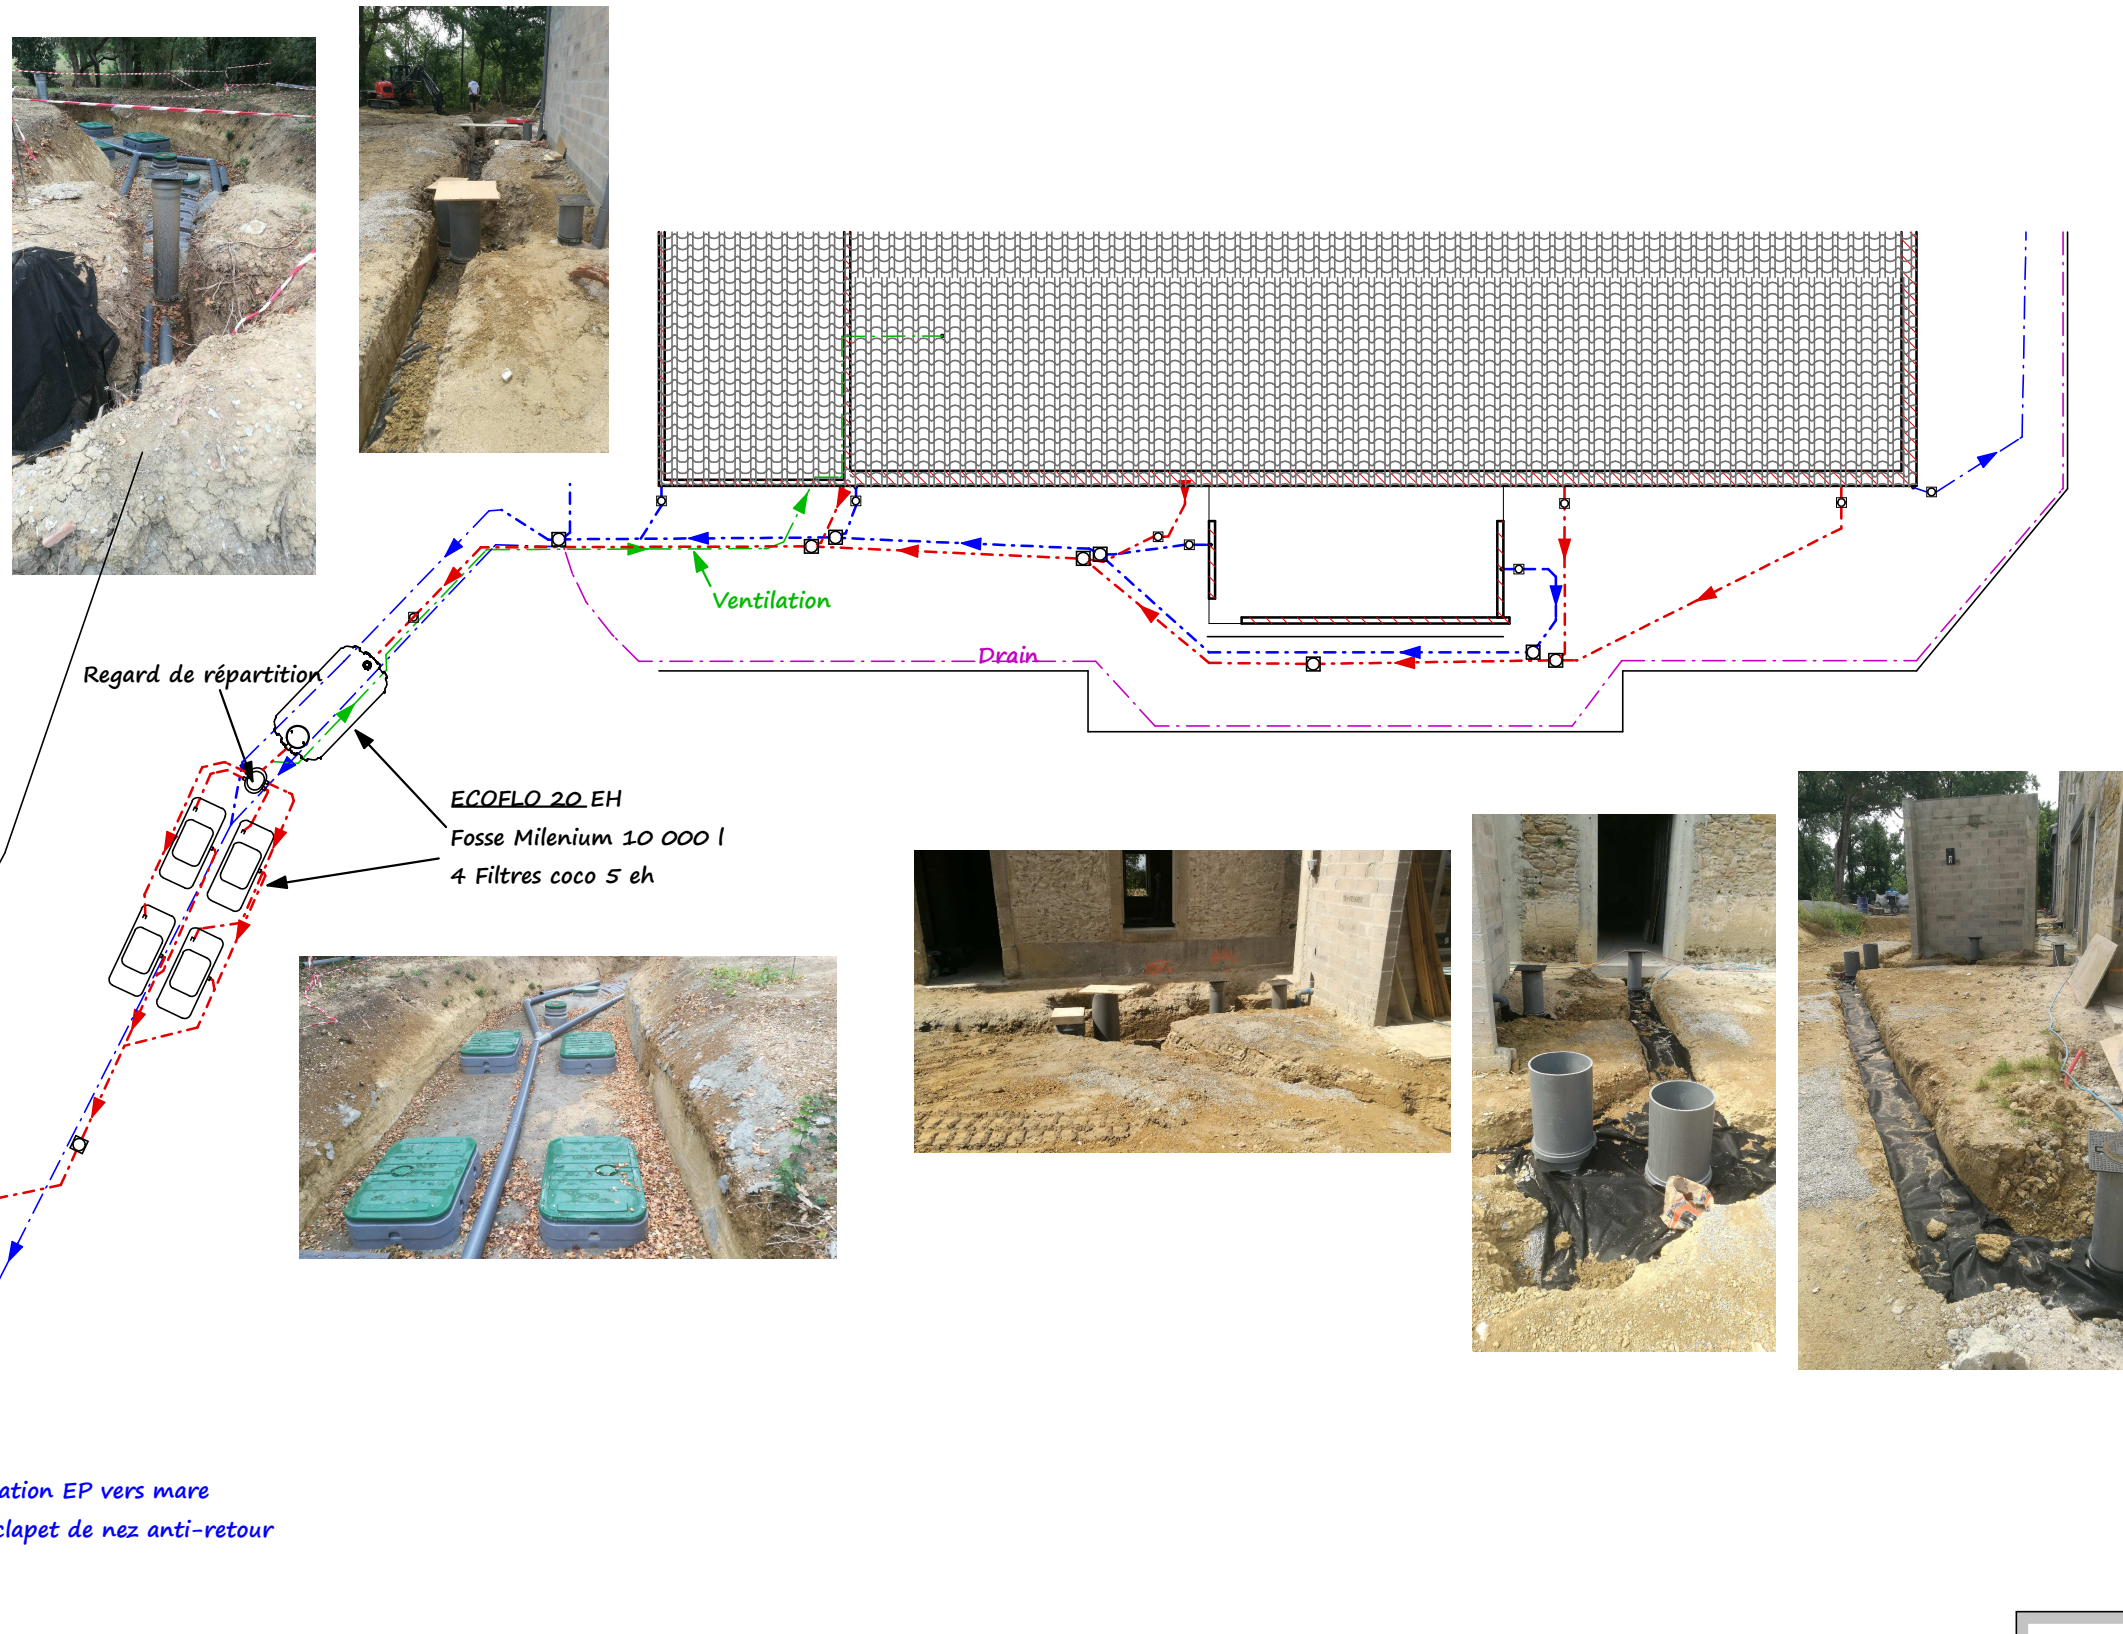



31 RUE DE MELOU



013300 (008502) - 0001/0003
CL1471 (837192)

81100 CASTRES
TEL. 05 63 59 41 26
TELEC 05 63 72 39 12

CHAURIENNE BAT ECB
205 AV JEAN FOURASTIE
11400 CASTELNAUDARY

D.L. N° CLIENT R.T. M.R. CD
999 017972 K 0 8 030

DÉPÔT VENDEUR

FACTURE DU 06/07/2019 19-609065 EX 1 BC EF EUROS

CASTRES 148

REFERENCE CATALOGUE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE BRUT	% REMISE	PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HORS TAXE
	BON N. 855127 DU 010719					
45500G	FIL. ECOFLO20EH LIGNE SORT.BAS+MES	1,00				
00046A	LIVRAISON AVEC GRUTAGE	1,00				
...	DEMANDE DE MISE EN SERVICE ET DECLE	CHEMENT	DE LA GA	ANTI	10 ANS*	
...	Veuillez prendre contact, sous quin	aine ap	es l'ins	alla	ion, ave	:
...	PREMIER TECH ENVIRONNEMENT 02.99.58	18.29	TAF-SERV	CES@	REMIERTE	H.COM
...	(* dans le respect des conditions d	pose e	utilisa	ion	u fabric	nt).

EN CAS DE PAIEMENT ANTICIPE AUCUN ESCOMPTE NE SERA ACCORDE

TOTAL H.T.	% TVA	TVA	NET A PAYER

VALEUR EN NOTRE L.C.R. AU 30/08/2019

Tous les articles de cette facture ont un taux de tva unique

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES FIGURANT AU VERSO AINSI QUE L'ENSEMBLE DE NOS BONS DE LIVRAISONS :

1) Nos marchandises bénéficient d'une clause de réserve de propriété ; la propriété des biens vendus ne sera transférée à l'acheteur qu'une fois effectué le paiement intégral du prix .

2) Le non-paiement à l'échéance fixée :

* donnera lieu au versement d'une pénalité calculée sur la base d'un taux de 15 % l'an, ainsi que la perception d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €

* entraînera la déchéance du terme pour l'ensemble de notre créance

* donnera lieu au versement d'une indemnité égale à 10 % du montant des sommes impayées.

SOCIÉTÉ CLIENT DÉPÔT FACTURE
4 017972 K 999 609065
MONTANT EUROS

PAPILLON A JOINDRE
AU RÈGLEMENT OU A
TOUTE CORRESPONDANCE
CONCERNANT
CE DOCUMENT

S A S. au Capital de 50 524 152 82 €
Siège Social : FRANS BONHOMME - Z.I. n° 1, 3 rue Denis Papin
CS10238 - 37302 JOUE-LES-TOURS CEDEX
TEL 02 47 35 33 33 - Fax : 02 47 35 33 00
R.C.S. Tours 383 706 397 - SIRET 383 706 397 00049 - APE 4673A
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 27 383 706 397

LES RÈGLEMENTS PAR VIREMENT DOIVENT ÊTRE ADRESSÉS À
CIC G M E CENTRE OUEST 41004 BLOIS CEDEX
IBAN : FR76 3004 7148 0200 0216 0820 111
BIC : CMCIFRPP

76107

Ecoflo®

De 5 à 20 EH
Equivalents Habitants

Polyéthylène



COMPACT



POSÉ EN U
OU L



SORTIE HAUTE
ET BASSE



FACILE À
POSER

INNOVATION
2016

Peut être installé
dans la nappe
phréatique

Dans quel cas choisir le modèle **Polyéthylène** ?

- > Terrain faiblement argileux ($K \geq 15 \text{ mm/h}$)
- > Présence d'une nappe phréatique jusqu'à fil d'eau (hauteur max. en sortie haute)
- > Espaces et accès restreints
- > Obstacle à contourner, présentation en ligne (arbre, puits, etc.)
- > Sortie basse ou haute

PEHD N°2016-003
EXT1 A EXT18 | NORMES EN 12566-3

Présentation **Pack** • 5 EH • sortie haute
(disponible en sortie basse)





Présentation **Ligne** • 5 EH •
(disponible en sortie haute et sortie basse)


Ecoflo® Polyéthylène • Caractéristiques techniques 5 à 6 EH

VERSION LIGNE

Fosse



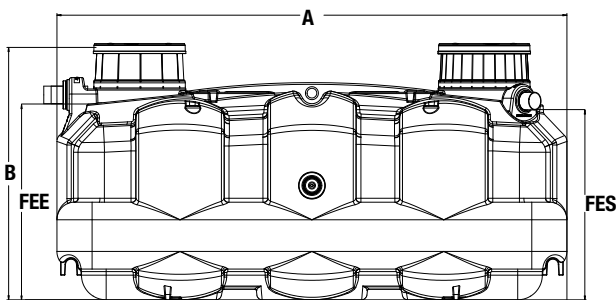


VERSION PACK

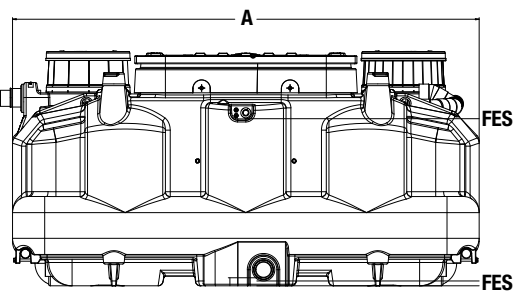

VERSION LIGNE

Filtre

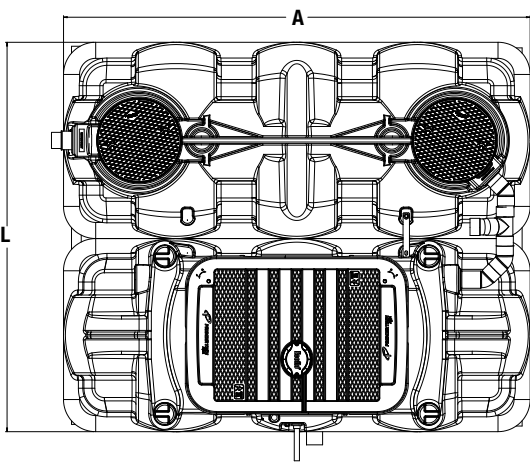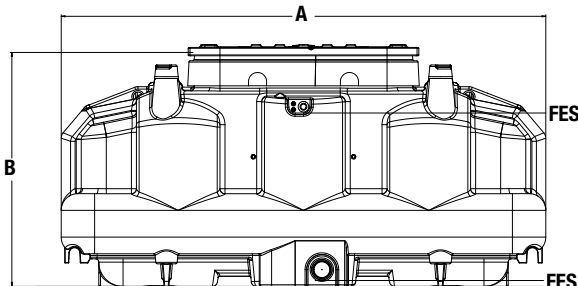

Mesures en m, du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté

CAPACITE	TYPE	Ref.	Fosse Ecoflo® (Incluse) m³	Dimensions			FEE	FES	Surface au sol m²	Poids finis (Kg)	
				Longueur (A)	Largeur (L)	Hauteur (B)					
5 EH	LIGNE Sortie Basse	10W05EHPE2LSB	Fosse 3m3	2,900	1,220	1,435	1,115	1,080	3,54	135	595
			Filtre 5 EH	2,900	1,200	1,400	1,055	0,050	3,48	460	
	LIGNE Sortie Haute	10W05EHPE2LSH	Fosse 3m3	2,900	1,220	1,435	1,115	1,080	3,54	135	605
			Filtre 5 EH	2,900	1,200	1,400	1,055	1,060	3,48	470	
6 EH	PACK Sortie Basse	10W05EHPE2PSB	Pack Sortie Basse	2,900	2,420	1,435	1,115	0,050	7,02	615	615
			Pack Sortie Haute	2,900	2,420	1,435	1,115	1,060	7,02	625	625
	LIGNE Sortie Basse	10W06EHPE2LSB	Fosse 3,6m3	3,450	1,220	1,435	1,115	1,080	4,21	160	710
			Filtre 6 EH	3,450	1,200	1,400	1,055	0,050	4,14	550	
	LIGNE Sortie Haute	10W06EHPE2LSH	Fosse 3,6m3	3,450	1,220	1,435	1,115	1,080	4,21	160	720
			Filtre 6 EH	3,450	1,200	1,400	1,055	1,060	4,14	560	
6 EH	PACK Sortie Basse	10W06EHPE2PSB	Pack Sortie Basse	3,450	2,420	1,435	1,115	0,050	8,35	730	730
	PACK Sortie Haute	10W06EHPE2PSH	Pack Sortie Haute	3,450	2,420	1,435	1,115	1,060	8,35	740	740

Sortie haute (Poste de relevage inclus)

La mise en oeuvre, l'utilisation et l'exploitation des filières doivent être réalisées conformément à nos instructions (Guide de l'usager et Livret du propriétaire) fournis dans la Pochette Ecoflo® livré dans le filtre

Ecoflo® Polyéthylène • Caractéristiques techniques 8 à 20 EH

CAPACITÉ	SORTIE	Ref.	Fosse Millenium (incluse)	Nombre de Filtre	Répartiteurs	Rehausse			Fil d'Eau entrée fosse	Fil d'eau sortie Filtre	Dimensions			POIDS (Kg)	
						Fosse	Filtre 1 rehausse présente dans chaque filtre	répartiteur			LONG	LARG	HAUT		
8 EH	Sortie Basse	10W08EHPE2LSB	4 m³	2 x 5 EH	2 voies Perte de fil d'eau 240	Sans	10TREH-EPURV2 + 2 rehausse sur palette		1,490	0,050	7,380	2,900	1,700	1 127	
	Sortie Haute	10W08EHPE2LSH								1,060	7,380	2,900	1,700	1 137	
10 EH	Sortie Basse	10W10EHPE2LSB	5 m³	2 x 5 EH					1,690	0,050	7,390	2,900	1,900	1 147	
	Sortie Haute	10W10EHPE2LSH								1,060	7,390	2,900	1,900	1 157	
12 EH	Sortie Basse	10W12EHPE2LSB	6 m³	2 x 6 EH			10TREH-EPURV2 + 4 rehausse sur palette	02REHOBL : Rehausse trou d'homme ob- long H15cm (X1) posé sur le répartiteur	1,870	0,050	8,210	2,900	2,140	1 390	
	Sortie Haute	10W12EHPE2LSH								1,060	8,210	2,900	2,140	1 400	
15 EH	Sortie Basse	10W15EHPE2LSB	8 m³	3 x 5 EH	10TREH-EPURV2 + 6 rehausse sur palette*					0,050	8,340	4,600	2,140	1 756	
	Sortie Haute	10W15EHPE2LSH								1,060	8,340	4,600	2,140	1 811	
18 EH	Sortie Basse	10W18EHPE2LSB	10 m³	3 x 6 EH						0,050	9,570	4,600	2,140	2 096	
	Sortie Haute	10W18EHPE2LSH								1,060	9,570	4,600	2,140	2 151	
20 EH	Sortie Basse	10W20EHPE2LSB	10 m³	4 x 5 EH	4 voies Perte de fil d'eau 240					10TREH-EPURV2 + 8 rehausse sur palette*	0,050	9,020	6,300	2,140	2 327
	Sortie Haute	10W20EHPE2LSH									1,060	9,020	6,300	2,140	2 382

Sortie haute (Poste de relevage inclus)

Poste de relevage spécifique

Côte 1* sans rehausse sur fosse : 20 cm
1 rehausse sur fosse : 35 cm

Filtre 5 EH x2
2 rehausse (3 max)
Fosse 4m³

8 EH
sortie basse (disponible en sortie haute)

Côte 1* sans rehausse sur fosse : 27 cm

Filtre 5 EH x3
3 rehausse (3 max)
Fosse 8m³

15 EH
sortie basse (disponible en sortie haute)

Côte 1* sans rehausse sur fosse : 21 cm
1 rehausse sur fosse : 36 cm

Filtre 5 EH x2
2 rehausse (3 max)
Fosse 5m³

10 EH
sortie basse (disponible en sortie haute)

Côte 1* sans rehausse sur fosse : 27 cm

Filtre 6 EH x3
3 rehausse (3 max)
Fosse 10m³

18 EH
sortie basse (disponible en sortie haute)

Côte 1* sans rehausse sur fosse : 27 cm

Filtre 6 EH x2
3 rehausse (3 max)
Fosse 6m³

12 EH
sortie basse (disponible en sortie haute)

Côte 1* sans rehausse sur fosse : 27 cm

Filtre 5 EH x4
3 rehausse (3 max)
Fosse 10m³

20 EH
sortie haute (disponible en sortie basse)




*Voir page 8

Répartiteur 2 voies

8 EH
10 EH
12 EH

Perte de fil d'eau du répartiteur
240 mm

POSE EN LIGNE POSSIBLE

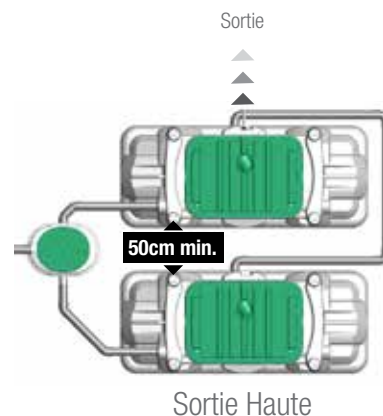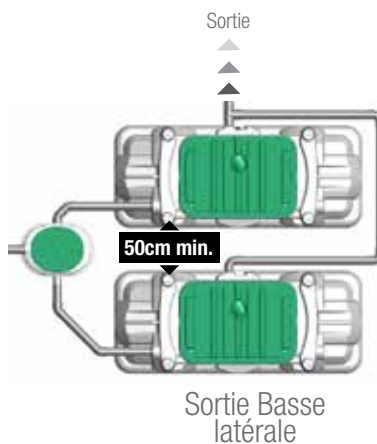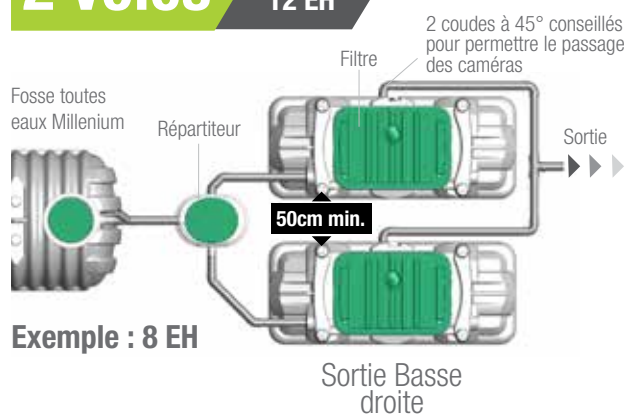




Exemple : 8 EH

Répartiteur 3 voies


15 EH
18 EH

Perte de fil d'eau du répartiteur
240 mm

POSE EN LIGNE POSSIBLE

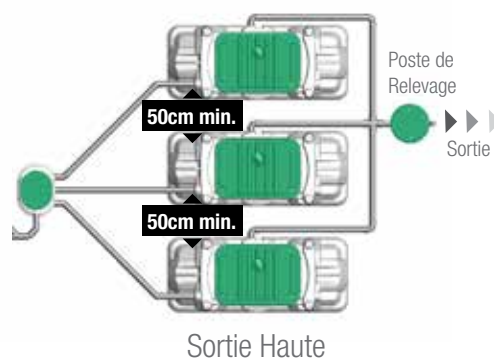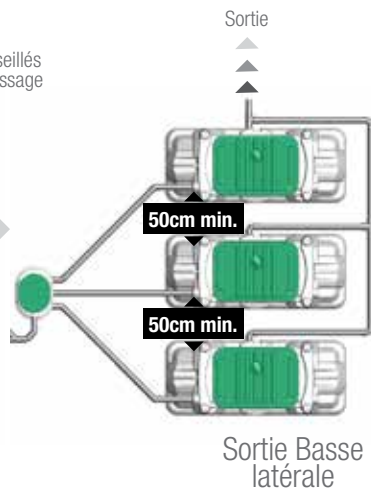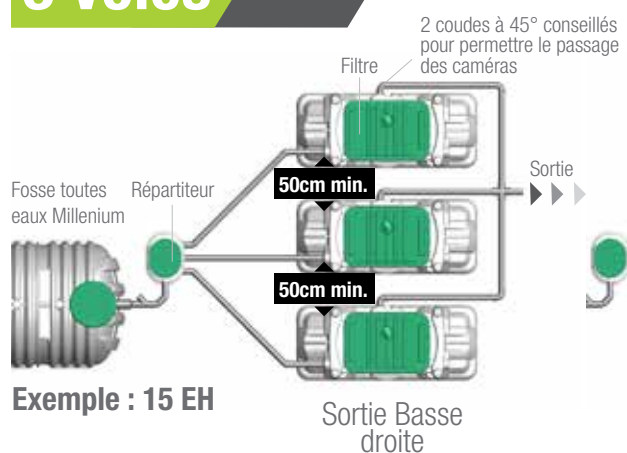

Exemple : 15 EH

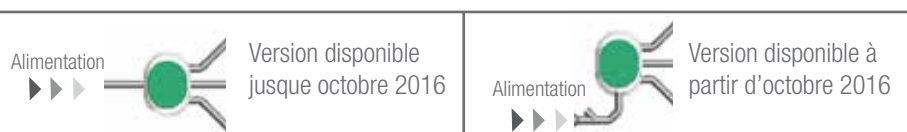

Répartiteur 4 voies

20 EH

Perte de fil d'eau du répartiteur
240 mm

POSE EN LIGNE POSSIBLE

