


ANNEXE N°2

Sondages et test de perméabilité



Profil des Sondages

Terrain naturel  Niveau TN 0.50 m/TN 1.00 m/TN	S1 Profondeur du sondage : 1.00 m	<u>Horizon A : Brun 0 – 0.50 cm</u> ⇒ <u>Texture</u> : Argileuse ⇒ <u>Tassement</u> : Moyen ⇒ <u>Cohésion</u> : Moyen ⇒ <u>Structure</u> : polyédrique ⇒ <u>Porosité</u> : Intersticielle <u>Horizon B : Brun grisâtre 0.50 – 1.00 m</u> ⇒ <u>Texture</u> : Argilo marneuse ⇒ <u>Tassement</u> : Fort ⇒ <u>Cohésion</u> : Moyen ⇒ <u>Structure</u> : polyédrique ⇒ <u>Porosité</u> : Intersticielle
Terrain naturel  Niveau TN 0.50 m/TN 1.00 m/TN	S2 Profondeur du sondage : 1.00 m	<u>Horizon A : Brun 0 – 0.50 cm</u> ⇒ <u>Texture</u> : Argileuse ⇒ <u>Tassement</u> : Moyen ⇒ <u>Cohésion</u> : Moyen ⇒ <u>Structure</u> : polyédrique ⇒ <u>Porosité</u> : Intersticielle <u>Horizon B : Brun grisâtre 0.50 – 1.00 m</u> ⇒ <u>Texture</u> : Argilo marneuse ⇒ <u>Tassement</u> : Fort ⇒ <u>Cohésion</u> : Moyen ⇒ <u>Structure</u> : polyédrique ⇒ <u>Porosité</u> : Intersticielle
Terrain naturel  Niveau TN 0.50 m/TN 1.00 m/TN	S3 Profondeur du sondage : 1.00 m	<u>Horizon A : Brun 0 – 0.50 cm</u> ⇒ <u>Texture</u> : Argileuse ⇒ <u>Tassement</u> : Moyen ⇒ <u>Cohésion</u> : Moyen ⇒ <u>Structure</u> : polyédrique ⇒ <u>Porosité</u> : Intersticielle <u>Horizon B : Brun grisâtre 0.50 – 1.00 m</u> ⇒ <u>Texture</u> : Argilo marneuse ⇒ <u>Tassement</u> : Fort ⇒ <u>Cohésion</u> : Moyen ⇒ <u>Structure</u> : polyédrique ⇒ <u>Porosité</u> : Intersticielle

Paramètres déterminant l'aptitude des sols

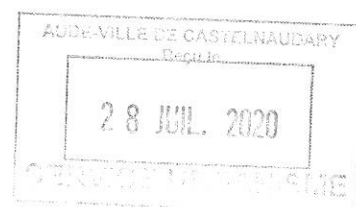
- Profondeur du substratum rocheux (m) : Non..... **Bonne**
- Hydromorphie : Non **Bonne**
- Pente du terrain : > 0 à 2 % sur la zone d'étude..... **Bonne**



ANNEXE N°3

Arrêté du 07 Septembre 2009

Fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement
non collectif.



ANNEXE N°4

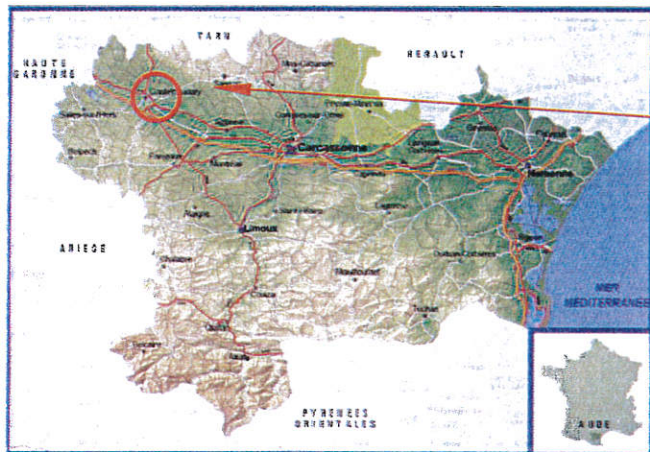
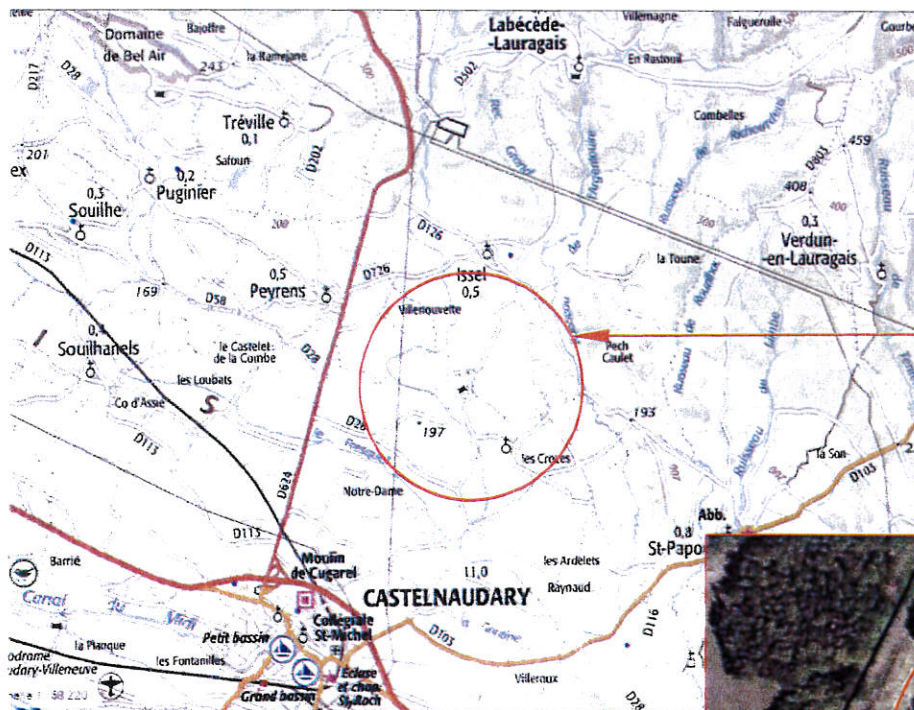
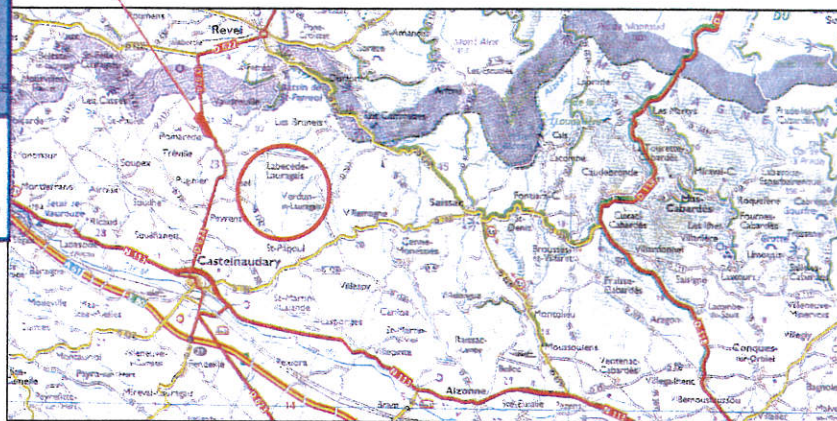
Conseil pour la mise en place d'un
« Filtre à sable vertical drainé »



Filière d'assainissement préconisée



2.A La Plaine

Commune de
CASTELNAUDARY

Zone du projet



Schéma de principe**Filière d'assainissement préconisée**

Echelle: 1/500

Bureau d'études OPALE

Z.A La Plaine

1 300 Cournanel

Tél: 04 68 69 20 01

Fax: 04 68 20 97 73

