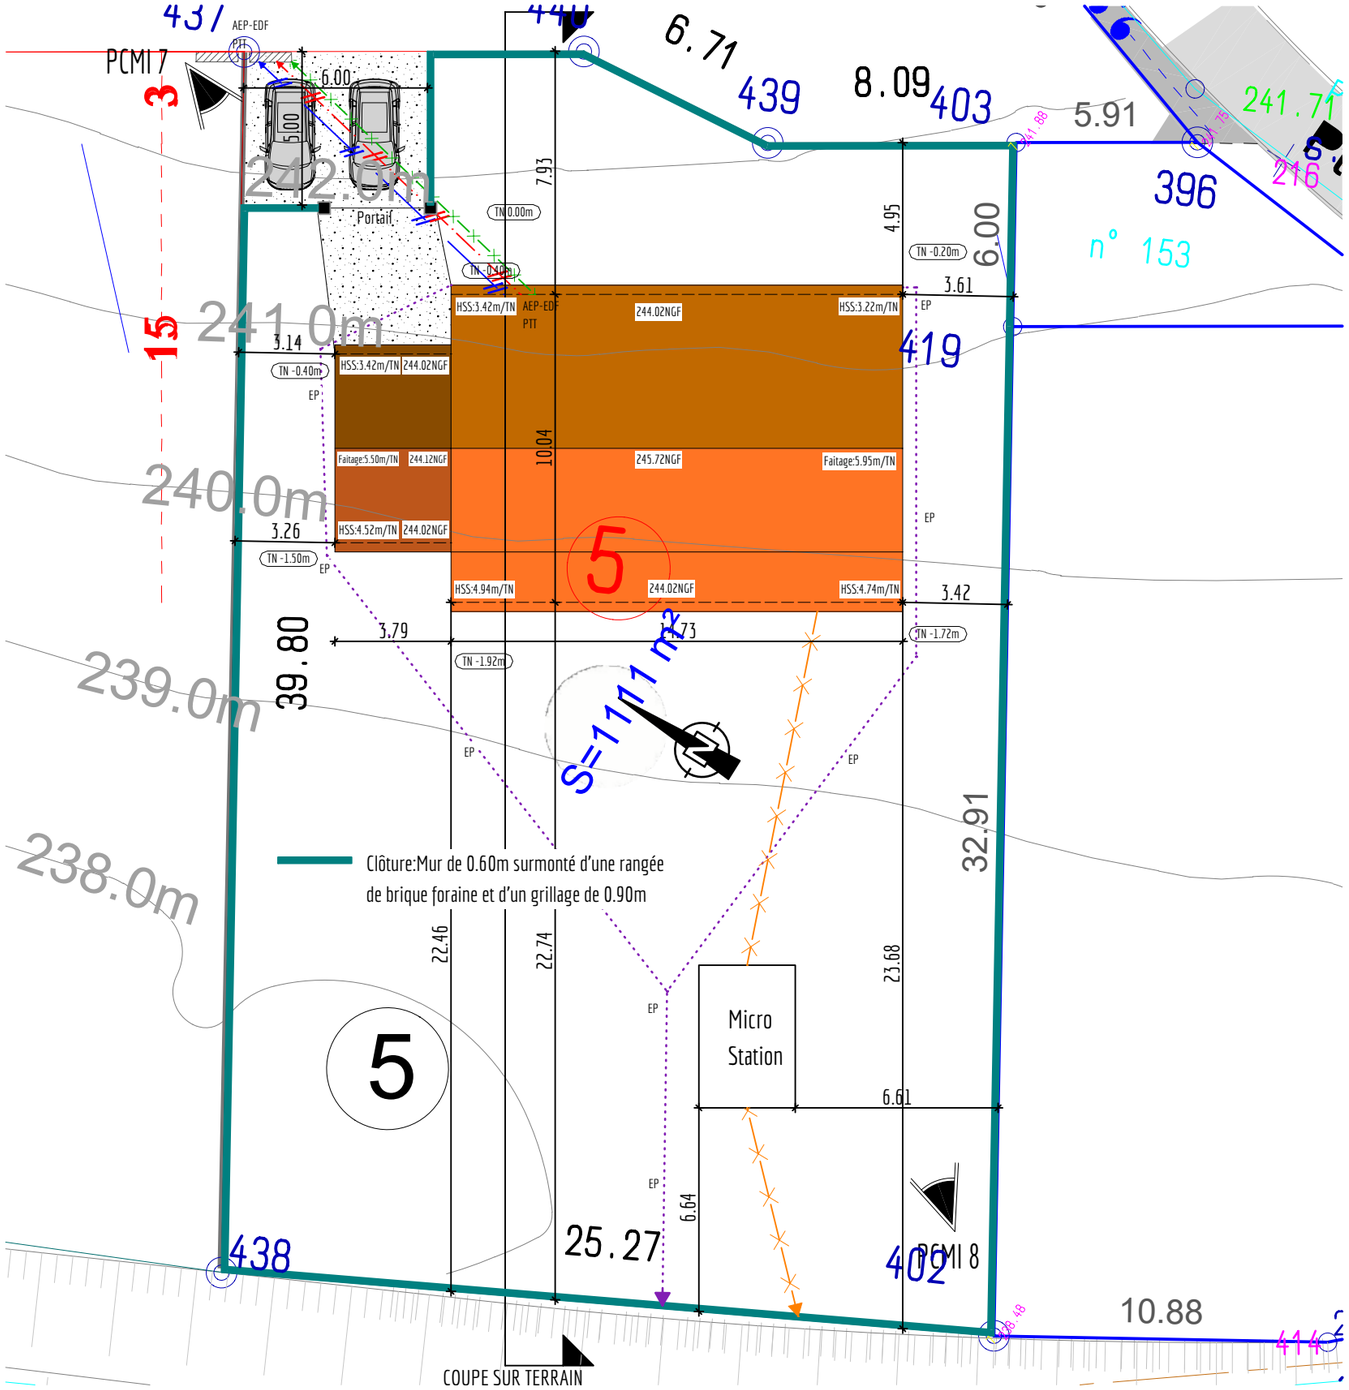

437
AEP-EDF
PTT
PCMI 7
6.00
5.00
242.0m
Portail
TN 0.00m
TN -0.10m
7.93
6.71
439
8.09
403
5.91
241.71
216
396
n° 153
4.95
6.00
TN -0.20m
3.61
EP
HSS:3.42m/TN
AEP-EDF
PTT
244.02NGF
HSS:3.22m/TN
419
15
241.0m
3.14
TN -0.40m
HSS:3.42m/TN
244.02NGF
EP
Faitage:5.50m/TN
244.12NGF
245.72NGF
Faitage:5.95m/TN
10.04
240.0m
3.26
TN -1.50m
HSS:4.52m/TN
244.02NGF
5
HSS:4.94m/TN
244.02NGF
HSS:4.74m/TN
3.42
3.79
3.73
TN -1.72m
TN -1.92m
39.80
239.0m
S=1111 m2
32.91
238.0m
Clôture:Mur de 0.60m surmonté d'une rangée
de brique foraine et d'un grillage de 0.90m
22.46
22.74
23.68
EP
Micro
Station
6.61
5
6.64
438
25.27
402
PCMI 8
10.88
414
COUPE SUR TERRAIN